

Stowarzyszenie
Polski Związek Futbolu Amerykańskiego
WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI



**REGULAMIN BOISKA DO
ROZGRYWANIA ZAWODÓW
FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO
2012**



**Stowarzyszenie Polski Związek Futbolu Amerykańskiego
Wydział Sędziowski**

REGULAMIN BOISKA DO ROZGRYWANIA ZAWODÓW FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO

Spis treści:

	Strona
Zmiany w Regulaminie Boiska	2
1. Wymagania odnośnie wielkości boiska	
1.1. Nawierzchnia boiska	3
1.2. Wielkość boiska	3
1.3. Minimalna wielkość boiska	3
1.4. Wielkość pola punktowego	3
1.5. Wartość długości boiska	3
1.6. Zaokrąglenie wymiarów boiska	3
2. Wymagania dotyczące oznaczenia boiska	
2.1. Oznaczenie boiska	3
2.2. Substancje do wykonania oznaczeń boiska	3
2.3. Wymagane oznaczenie boiska (optymalne)	4
2.4. Minimalne oznaczenie boiska	4
2.5. Pełne oznaczenie boiska	4
2.6. Malowanie pola punktowego	4
2.7. Malowanie linii punktowej	4
3. Strefa zamknięta i linie ograniczające	
3.1. Strefa zamknięta	4
3.2. Rozmieszczenie linii granicznych	4
3.3. Forma linii granicznych	4
3.4. Rozwiązanie konstrukcyjne	5
4. Wymagane wyposażenie boiska	
4.1. Znaczniki boiskowe	5
4.2. Znaczniki linii jardów	5
4.3. Ustawienie znaczników linii jardów	5
4.4. Pylony i ich rozmieszczenie	5
4.5. Pylony dodatkowe	5
4.6. Ustawienie pylonów dodatkowych	5
5. Wymagane akcesoria do prowadzenia meczu	
5.1. Wymagania ogólne	5
5.2. Łańcuch	5
5.3. Znacznik prób	6
6. Bramki	
6.1. Usytuowanie bramek	6
6.2. Kształt bramek	6
6.3. Zabezpieczenie bramek	6
6.4. Wykonanie bramek z istniejących bramek piłkarskich	6
6.5. Wymagane wymiary bramek	6
6.6. Prawidłowe wymiary bramek	6
6.7. Bramki do rugby	6
7. Dodatek A – Wymagane oznaczenie boiska i wymiary	7
8. Dodatek B – Pełne oznaczenie boiska zgodnie z przepisami NCAA	8
9. Dodatek C – Elementy boiska i jego oznaczenia	9

Zmiany w Regulaminie Boiska wprowadzone na rok 2012.

Brak zmian.

1. Wymagania odnośnie wielkości boiska.

Nawierzchnia boiska

- 1.1 Nawierzchnią boiska musi być naturalna lub sztuczna trawa. Wszelkie inne nawierzchnie są niedozwolone. Ponadto nawierzchnia boiska musi być w dobrym stanie i nie zagrażać bezpieczeństwu zawodników, sędziów lub innych osób przebywających na niej. Jako sztuczną trawę rozumie się dowolną nawierzchnię sztuczną

Wielkość boiska.

- 1.2 Boisko powinno posiadać następujące wymiary:

długość – 120 jardów / 109,728 metrów
szerokość – 53,33 jardów / 48,768 metrów

Minimalna wielkość boiska

- 1.3 Spotkanie może zostać rozegrane na krótszym boisku. W takiej sytuacji boisko powinno być odmierzone dla każdej z połów od linii środkowej, która nie może znajdować się bliżej niż 45 jardów od linii punktowych. Minimalne dopuszczone wymiary boiska to (uwzględniając pola punktowe o najmniejszej dopuszczalnej długości):

długość – 104 jardy / 97,4 metrów
szerokość – 49,33 jardów / 45,11 metrów

UWAGA: W przypadku węższego boiska należy zachować odpowiedni stosunek pomiędzy obszarem pola gry znajdującym się między liniami wewnętrznymi („inbounds”) a obszarem między liniami bocznymi i liniami wewnętrznymi („inbounds”). Obszar pomiędzy liniami bocznymi a liniami wewnętrznymi („inbounds”) musi stanowić 2/3 całej szerokości boiska.

Wielkość pola punktowego

- 1.4 Długości pól punktowych powinny zawsze wynosić 10 jardów – 9,14 metra. W szczególnych przypadkach długość pola punktowego nie może być mniejsza niż 7 jardów i większa niż 13 jardów. Oba pola punktowe muszą posiadać jednakową długość.

Wartość długości boiska

- 1.5 Wartość długości pola gry musi być całkowitym mnożnikiem 10 jardów.

Zaokrąglenia wymiarów boiska

- 1.6 Dopuszczone są zaokrąglenia wymiarów boiska w metrach do liczb całkowitych jednak nie mogą one znacząco naruszać regulaminowych wymiarów.

2. Wymagania dotyczące oznaczenia boiska.

Oznaczenie boiska

- 2.1 Oznaczenie boiska obejmuje namalowane: kontury boiska, linie punktowe (pola punktowe), linie podwyższenia, linie jardowe co 5 jardów, linie wewnętrzne („inbounds”), numery wraz towarzyszącymi im odpowiednimi oznaczeniami kierunku oraz/lub znaczniki linii 9-jardów („nine-yards marks”) na liniach jardowych co 10 jardów, znaczniki kolejnych odległości jardowych („hashmarks”), strefy drużyn wraz ze strefami dla trenerów oraz linie graniczne naokoło boiska. Oznaczenia boiska muszą być wykonane zgodnie z odpowiednimi wymiarami.

Substancje do wykonania oznaczeń boiska

- 2.2 Wszelkie oznaczenia boiska muszą być wykonane substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia.

Wymagane oznaczenie boiska (optymalne)

- 2.3 W każdym oficjalnym meczu gospodarz lub organizator meczu ma obowiązek optymalnie oznaczyć boisko. Optymalny sposób oznaczenia boiska wraz z wymiarami przedstawia „Dodatek A” niniejszego regulaminu. Na oznaczenie optymalne składają się: kontury boiska, linie punktowe (pola punktowe), linie podwyższenia, linie jardowe co 5 jardów, linie wewnętrzne („inbounds”), strefy drużyn.

Minimalne oznaczenie boiska

- 2.4 W wyjątkowych sytuacjach sędzia może dopuścić do rozegrania spotkania na boisku oznaczonym w sposób minimalny. Oznaczenie minimalne obejmuje namalowane kontury boiska, linie punktowe (pola punktowe), linie jardów co dziesiąty jard, linie wewnętrzne („inbounds”) oraz strefy drużyn. W przypadku krótszego boiska i minimalnego oznaczenia dodatkowo musi być oznaczona linia środkowa. Gospodarz lub organizator ma obowiązek zrobić wszystko, co w jego mocy, w celu oznaczenia boiska w sposób optymalny.

Pełne oznaczenie boiska

- 2.5 Zalecane jest pełne oznaczenie boiska, zgodne z przepisami NCAA. Oznaczenie pełne wraz z wymiarami przedstawia „Dodatek B” niniejszego regulaminu.

Malowanie pola punktowego

- 2.6 Wszelkie malowanie wypełniające pole punktowe musi znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1 jard od linii bocznych i końcowych pola punktowego.

Malowanie linii punktowej

- 2.7 Linia punktowa może być namalowana odrębnym kolorem, bądź wykonana w formie pogrubionej. Pogrubienie musi znajdować się w polu punktowym, a nie w boisku.

3. Strefa zamknięta i linie graniczne.

Strefa zamknięta

- 3.1 Z racji znacznego niebezpieczeństwa, związanego z naturą i charakterem gry, całe boisko, wraz z przyległymi do niego strefami drużynowymi, musi być otoczone strefą zamkniętą. Strefę tę mogą wyznaczać linie graniczne lub inny wyraźny sposób oznaczenia. W strefie zamkniętej w trakcie trwania gry mogą przebywać wyłącznie osoby bezpośrednio związane z obsługą meczu. Wymagane jest także usunięcie z tej strefy wszelkich przeszkód, na które może wpaść zawodnik. W przypadku braku takiej możliwości, wszelkie niebezpieczeństwo lub wskazane przez sędziego przeszkody należy odpowiednio zabezpieczyć. W strefie zamkniętej nie mogą znajdować się obiekty utrudniające dojazd służbom medycznym.

Rozmieszczenie linii granicznych

- 3.2 Linie graniczne powinny otaczać całe boisko w odległości 3,5 metra, a przylegające do boiska strefy drużyn w odległości 1,5 metra. Jeżeli warunki obiektu nie pozwalają na spełnienie powyższych warunków, linie graniczne powinny otaczać boisko w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra.

Forma linii granicznych

- 3.3 Linie graniczne powinny być wykonane w formie linii przerywanych, z zachowaniem przerw pomiędzy kolejnymi liniami, przerwy te powinny stanowić podwójną długość linii. Prawidłowe wymiary linii granicznych to 30 cm.

Rozwiązanie konstrukcyjne

- 3.4 Do właściwego wyznaczenia strefy zamkniętej może być wykorzystane rozwiązanie konstrukcyjne, istniejące na danym obiekcie, które oddziela murawę i przylegające do niej strefy dla drużyn od ogólnodostępnej reszty obiektu.

4. Wymagane wyposażenie boiska.

Znaczniki boiskowe

- 4.1 Do znaczników boiskowych zalicza się znaczniki linii jardów oraz pylony. Przedmioty te nie mogą być wykonane w sposób stwarzający zagrożenie dla zawodników lub innych osób.

Znaczniki linii jardów

- 4.2 Jeżeli na boisku nie ma namalowanych numerów linii jardów, wymagane są stabilne znaczniki linii jardów. Minimalne wyposażenie boiska w znaczniki to: 2 oznaczenia linii punktowej (np. „G”), 2 oznaczenia linii 20 jardu („20”) i 2 oznaczenia linii 40 jardu („40”). Zalecane jest wyposażenie boiska w znaczniki pomimo namalowanych numerów.

Ustawienie znaczników linii jardów

- 4.3 Znaczniki linii jardów powinny znajdować się po stronie przeciwnej do umownej trybuny głównej, w odległości nie mniejszej niż 1,8 metra od linii bocznej.

Pylony i ich rozmieszczenie

- 4.4 Wymagane jest oznaczenie każdego narożnika pola punktowego pylonem – łącznie na granicach obu pól punktowych należy rozstawić 8 pylonów. Wszystkie pylony powinny być jednakowe, wykonane z dobrze widocznego materiału w kolorze czerwonym lub pomarańczowym, a ich wysokość nie może być mniejsza niż 30 cm i przekraczać 46 cm. Pylony muszą być stabilne, by ustać w pozycji pionowej.

Pylony dodatkowe

- 4.5 Zalecane jest wyposażenie boiska w pylony dodatkowe. Pylony te powinny być dobrze widoczne i o wysokości nie większej niż 46 cm. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub słabego oznaczenia linii wewnętrznych („inbounds”), sędzia może zażądać ustawienia dodatkowych pylonów.

Ustawienie pylonów dodatkowych

- 4.6 Dodatkowe pylony należy ustawić na przedłużeniu linii wewnętrznych („inbounds”) na obu końcach boiska, w odległości nie mniejszej niż 0,91 metra od linii końcowej.

5. Wymagane akcesoria do prowadzenia meczu.

Wymagania ogólne

- 5.1 Obowiązkiem gospodarza lub organizatora meczu jest zapewnienie łańcucha i znacznika numeru prób. Akcesoria te nie mogą być wykonane z materiałów lub w sposób, który może zagrażać bezpieczeństwu zawodników lub pozostałych osób. Zalecane jest, by organizator przygotował narzędzia lub materiały, które można wykorzystać do naprawy łańcucha lub znacznika prób w przypadku ich uszkodzenia w trakcie zawodów.

Łańcuch

- 5.2 Łańcuch musi mieć długość dokładnie 10 jardów – 9,14 metra. Oba jego końce muszą być przymocowane do tyczek o wysokości nie mniejszej niż 1,8 metra, nie posiadających ostrych krawędzi. Łańcuch musi być umocowany na dolnym końcu każdej tyczki. Tyczki powinny być zwieńczone dobrze widocznym materiałem, w kolorze czerwonym lub pomarańczowym. Sznurek lub inne materiały podobne nie mogą być użyte jako element łączący tyczki.

Znacznik prób

- 5.3 Znacznik prób powinien znajdować się na tyczce o wysokości nie mniejszej niż 1,8 metra, która nie posiada ostrych krawędzi. Znacznik prób musi być wyposażony w cztery dobrze widoczne plansze z ułożonymi po kolei napisami 1, 2, 3 i 4, i umożliwiać obsługującej go osobie bezproblemowe przekładanie plansz.

6. Bramki.

Usytuowanie bramek

- 6.1 Boisko musi być wyposażone w dwie stabilne bramki, znajdujące się na obu końcach boiska. Bramki powinny znajdować się na linii końcowej lub tuż za nią. Bramki nie mogą znajdować się w polu punktowym.

Kształt bramek

- 6.2 Bramki muszą być prostokątne, w kształcie litery Y lub H. Zalecane jest także zwieńczenie słupków bramki dwiema niedużymi szarfami-chorągiewkami, wskazującymi siłę i kierunek wiatru.

Zabezpieczenie bramek

- 6.3 U podstawy bramki muszą być otoczone materiałem dobrze amortyzującym uderzenia, o grubości nie mniejszej niż 3 cm. Wysokość zabezpieczenia bramek nie może być niższa niż 1,8 metra. Za podstawę bramki rozumie się jakiegokolwiek słupki lub wsporniki, na których ustawiona jest bramka.

Wykonanie bramek z istniejących bramek piłkarskich

- 6.4 Bramki mogą zostać wykonane poprzez doczepienie dwóch tyczek do istniejących bramek piłkarskich, lecz muszą spełniać warunki punktów 6.1, 6.2, 6.3 oraz 6.5. Tyczki będące słupkami bramki muszą być stabilne.

Wymagane wymiary bramek

- 6.5 Wymagane wymiary bramek:
- | | |
|---------------------|--|
| szerokość | – max. 6 metrów (zalecana szer. 5,6 m) |
| wysokość słupków | – min. 5 metrów od powierzchni boiska |
| wysokość poprzeczki | – 3 metry* / 2,4 metry nad powierzchnią boiska |

* - dotyczy sytuacji, gdy istnieje możliwość stabilnego umieszczenia poprzeczki na danej wysokości


Prawidłowe wymiary bramek

- 6.6 Prawidłowe i zalecane wymiary bramek:
- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| szerokość | – 5,6 metra |
| wysokość słupków | – 9,1 metra od powierzchni boiska |
| wysokość poprzeczki | – 3 metry nad powierzchnią boiska |


Bramki do rugby

- 6.7 W przypadku zaadaptowania na potrzeby spotkania boiska do rugby z istniejącymi bramkami, uznaje się je za zgodne z niniejszym regulaminem.

Dodatek A – Optymalne oznaczenie boiska wymagane regulacjami PZFA

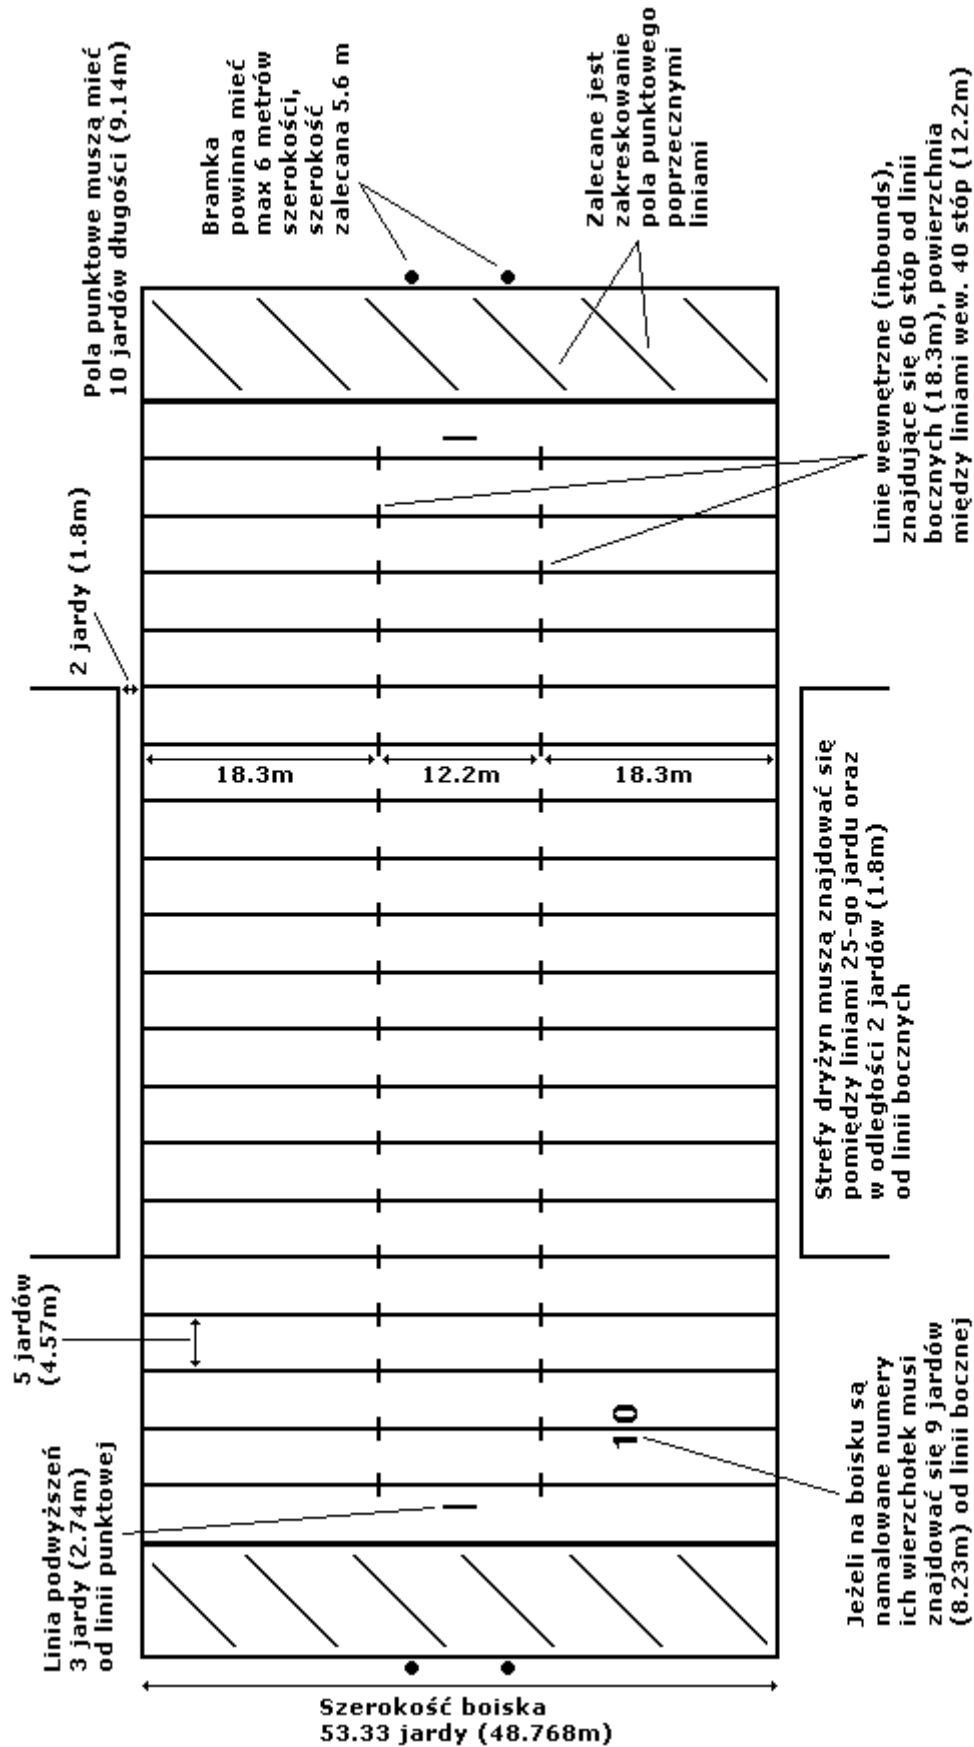


Dodatek B – Pełne oznaczenie boiska zgodnie z przepisami NCAA

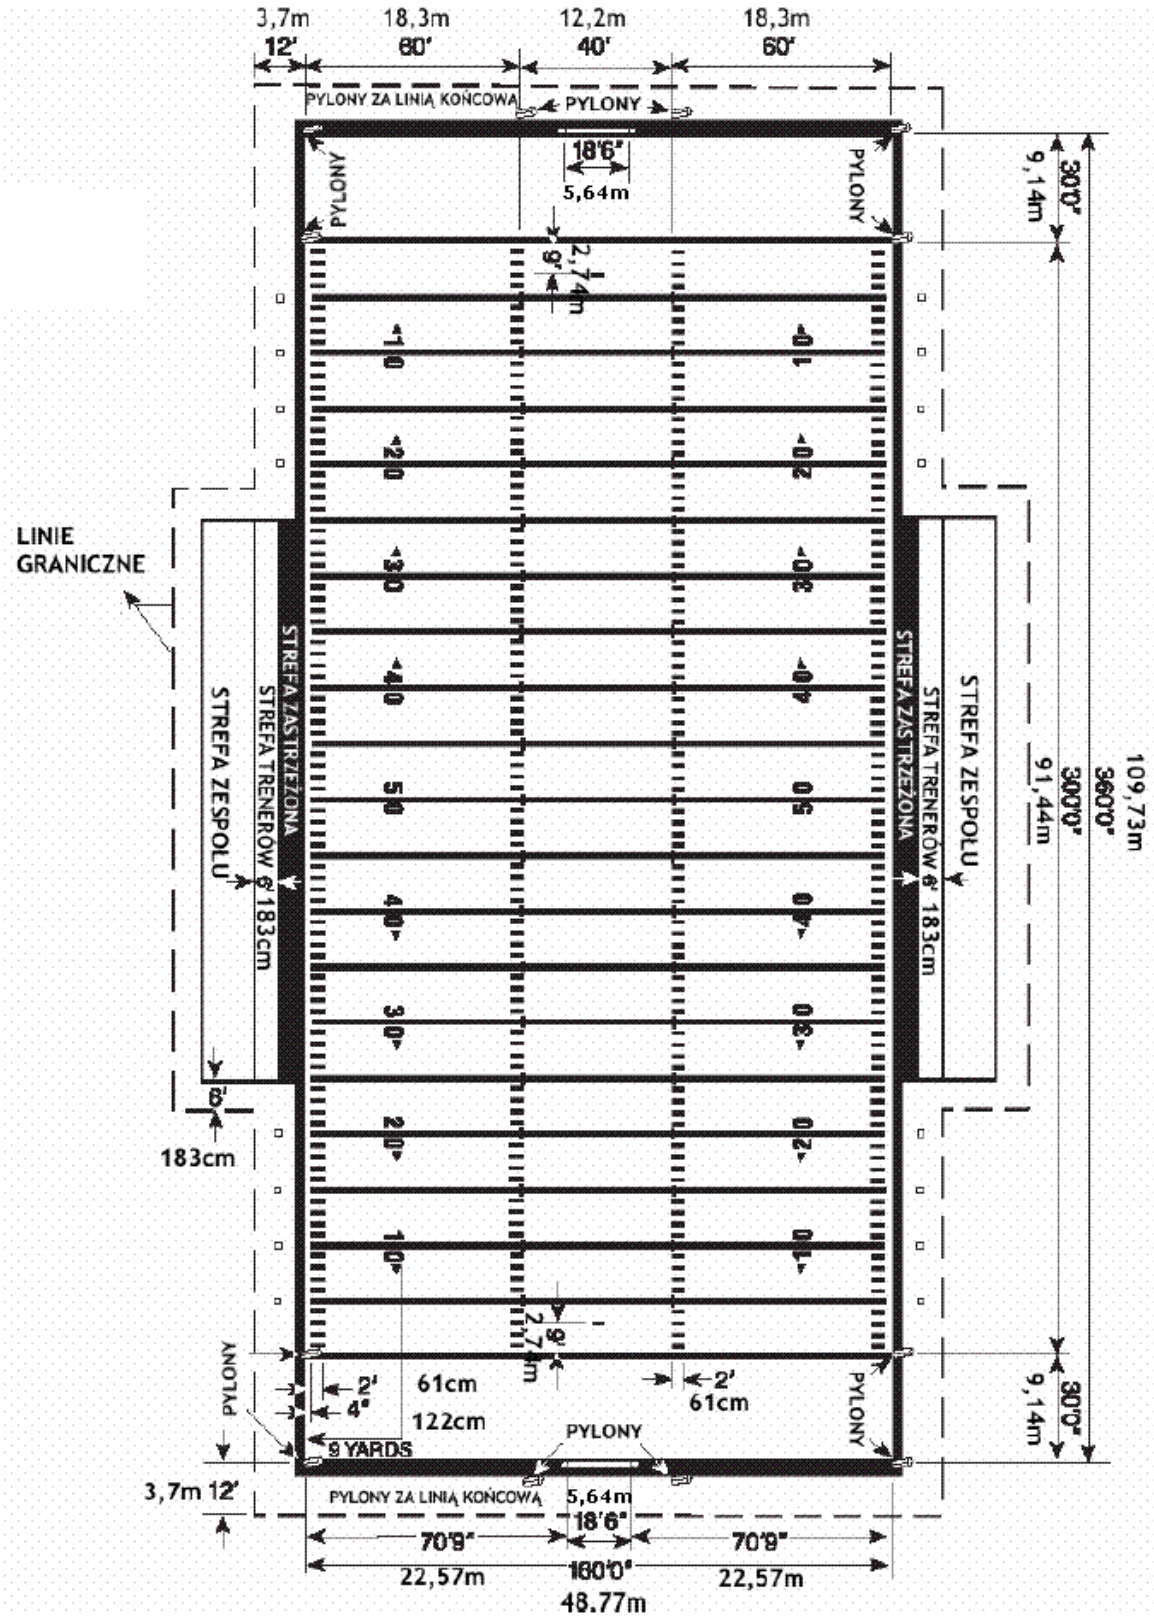


Dodatek C – Elementy boiska i jego oznaczenia


ELEMENTY BOISKA

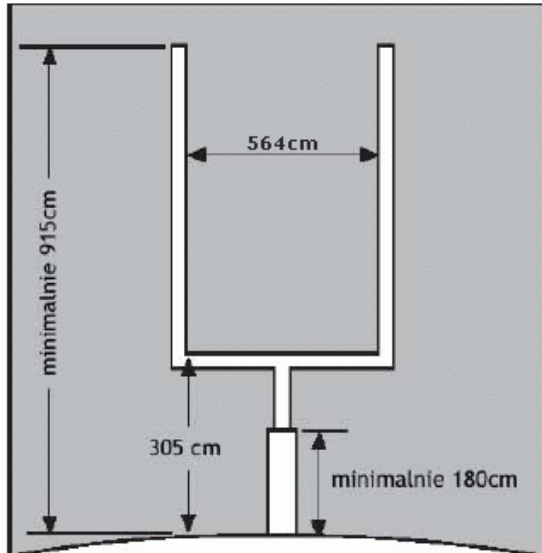


WYMIARY BRAMKI

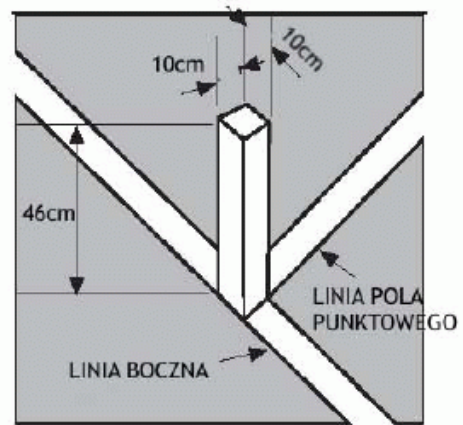

**WYMIARY PYŁONU
(SŁUPKA WYZNACZAJĄCA
ROGI POLA PUNKTOWEGO)**

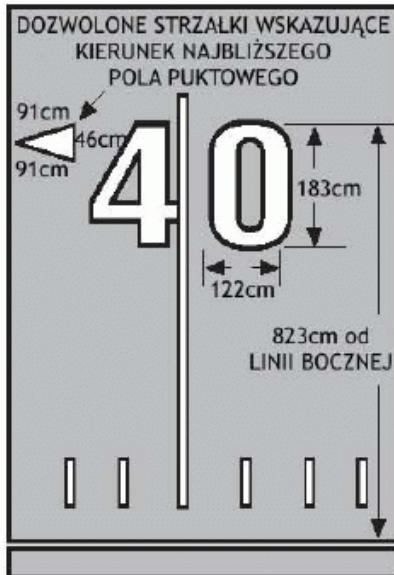

**REKOMENDOWANE
OZNACZANIE**

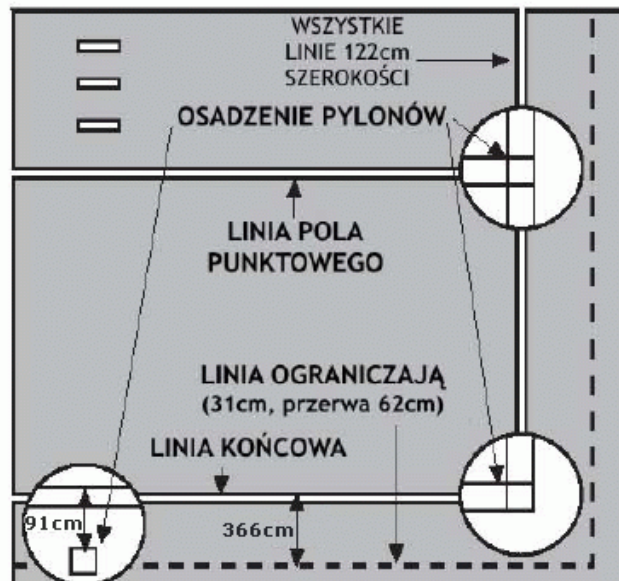

SZCZEGÓŁY POLA PUNKTOWEGO